

OUVRE FERME PORTE DE PRISE D'AIR

Notre système breveté s'installe sur l'ensemble des portes de communication, d'issues de secours ou contrôles d'accès

Testé suivant la Norme NFS 61937.
Rapport d'essai de conformité RS 02-073



1

Position d'attente

Le vantail est maintenu fermé par :

- une gâche d'issue de secours
- ou le verrou de contrôle d'accès.

2

Porte déverrouillée

Le déclenchement manuel ou automatique de la gâche (ou du verrou) permet le libre passage des personnes.

Le vantail se referme automatiquement après chaque passage : fonction confort.



3

Action désenfumage

Ouverture du Dispositif Actionné de Sécurité depuis la CMSI ou par l'action manuel du boîtier BG. Actionne simultanément la gâche (ou le verrou) et le dispositif de verrouillage de l'ouvre-porte, permettant au D.A.S. d'assurer :

- Le désenfumage par l'extraction naturelle des fumées
- L'évacuation des personnes vers l'extérieur. En effet notre système libère intégralement le passage en ouvrant le D.A.S. à environ 90°.



> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sens d'ouverture : extérieur **“poussant”** - intérieur **“tirant”**

Largeur de passage libre : comprise entre 660 et 1160 mm

Poids du vantail : 60 kg maxi

Verrouillage compatible : GRS100 - GRS700 GROOM
TV100-200 - TV500 DORMA
EFF331 / VE1000


REFERENCES

OUVRE FERME PORTE ASSERVI

POSE ENTIRANT OU EN POUSSANT

GRDOF2XXX	O/F PORTE À DROITE OU À GAUCHE - 24V - EMISSION ARGENT
GRDOF2XXX	O/F PORTE À DROITE OU À GAUCHE - 24V - RUPTURE ARGENT
GRDOF2XXX	O/F PORTE À DROITE OU À GAUCHE - 48V - RUPTURE ARGENT
GRDCP8021 à 8024	CONTACT DE POSITION OUVERTURE FERMETURE

> COTES D'ENCOMBREMENT

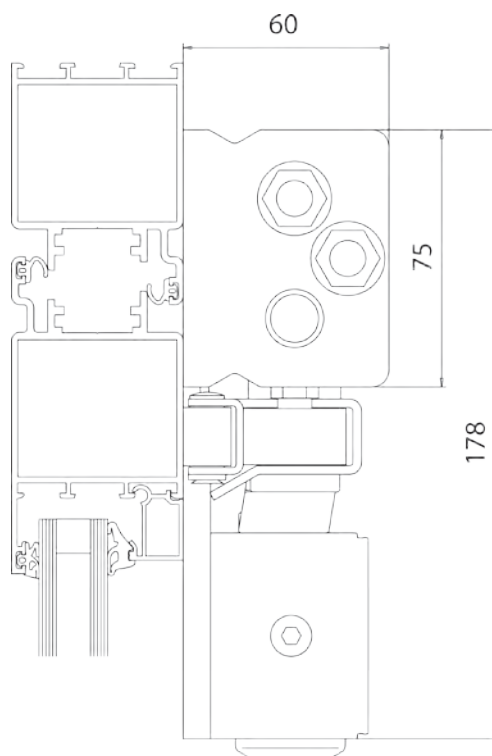

Longueur du bandeau 734 mm



FICHE DE RENSEIGNEMENTS PAGE 140

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - OUVERTE FERME PORTE DE PRISE D'AIR/DESENFUMAGE

COMMANDE ☐
CONSULTATION ☐

REFERENCE : _____

CLIENT : _____

TENSION

MODE

24 Vcc ☐

Rupture ☐

Emission ☐

48 Vcc ☐

Rupture ☐

Contacts position O+F ☐

GACHE ELECTRIQUE

nécessaire à la conformité

Oui ☐ Non ☐

VERROU ELECTRIQUE

Oui ☐ Non ☐

Si oui, lequel _____

FINITION

Std Argent ☐

Autre ☐

Préciser _____

SENS DES PORTES


Largeur :mm

Largeur mini : 700 maxi : 1300

Poids maxi : 60kg


Angle d'arrêt garanti : 90°

1 ☐

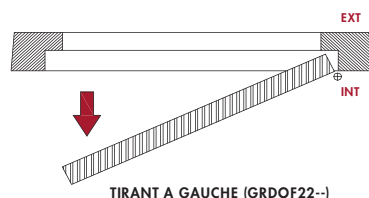


TIRANT A GAUCHE (GRDOF22--)

2 ☐

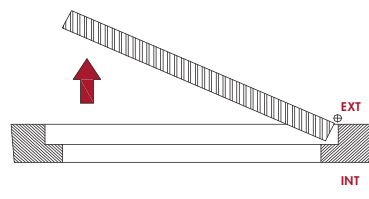


POUSSANT A GAUCHE (GRDOF24--)

3 ☐

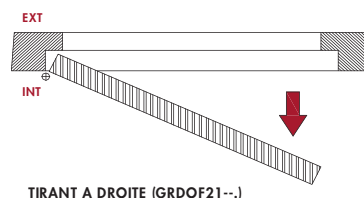

TIRANT A DROITE (GRDOF21--)

4 ☐

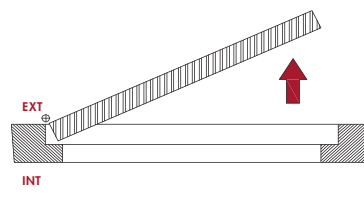

POUSSANT A DROITE (GRDOF23--)

CAS DE POSE

DU COTE DES PAUMELLES (tirant)




Cotes à préciser

Déport paumelles A = _____mm

Epaisseur de porte B = _____mm

Hauteur dormant D = _____mm

(mini 120 mm)



DU COTE OPPOSE AUX PAUMELLES (poussant)



Cotes à préciser

Déport paumelles A = _____mm

Epaisseur de porte B = _____mm

Epaisseur recouvrement C = _____mm


- de 0 à 25 mm standard

- supérieur à 25 mm, cote à préciser

Hauteur dormant D = _____mm

(mini 80 mm)

Si A+B+C>90 mm : utilisation glissière spéciale



Rapport d'essais n°RS02-073 A



17, boulevard Mont d'Est // 93160 NOISY-LE-GRAND Cedex //
Tél. 01 55 85 13 60 // Fax. 01 55 85 13 70 // m@il : communication@groom.fr